

凡例

- 照明+空調+動力源など
- 照明+動力源
- 照明(間引き)
- 既設災害時用コンセント


<優先度>

- 最優先 AA** : 最低限度の業務執行のために必要。
- 優先 A** : 業務執行のために必要だが、最低限度の業務執行と比べると劣る。
- 要実施 B** : 業務執行のために利用できることが望ましい

・総務政策課 防災対策室のヒアリング結果を反映
ヒアリング日時: 令和5年9月15日(金)

階段室
トイレ
アルミニウム
熱線吸収
※平面図

災害対策本部設置スペース
出典:業務継続計画(地震災害編) 令和5年2月(修正)

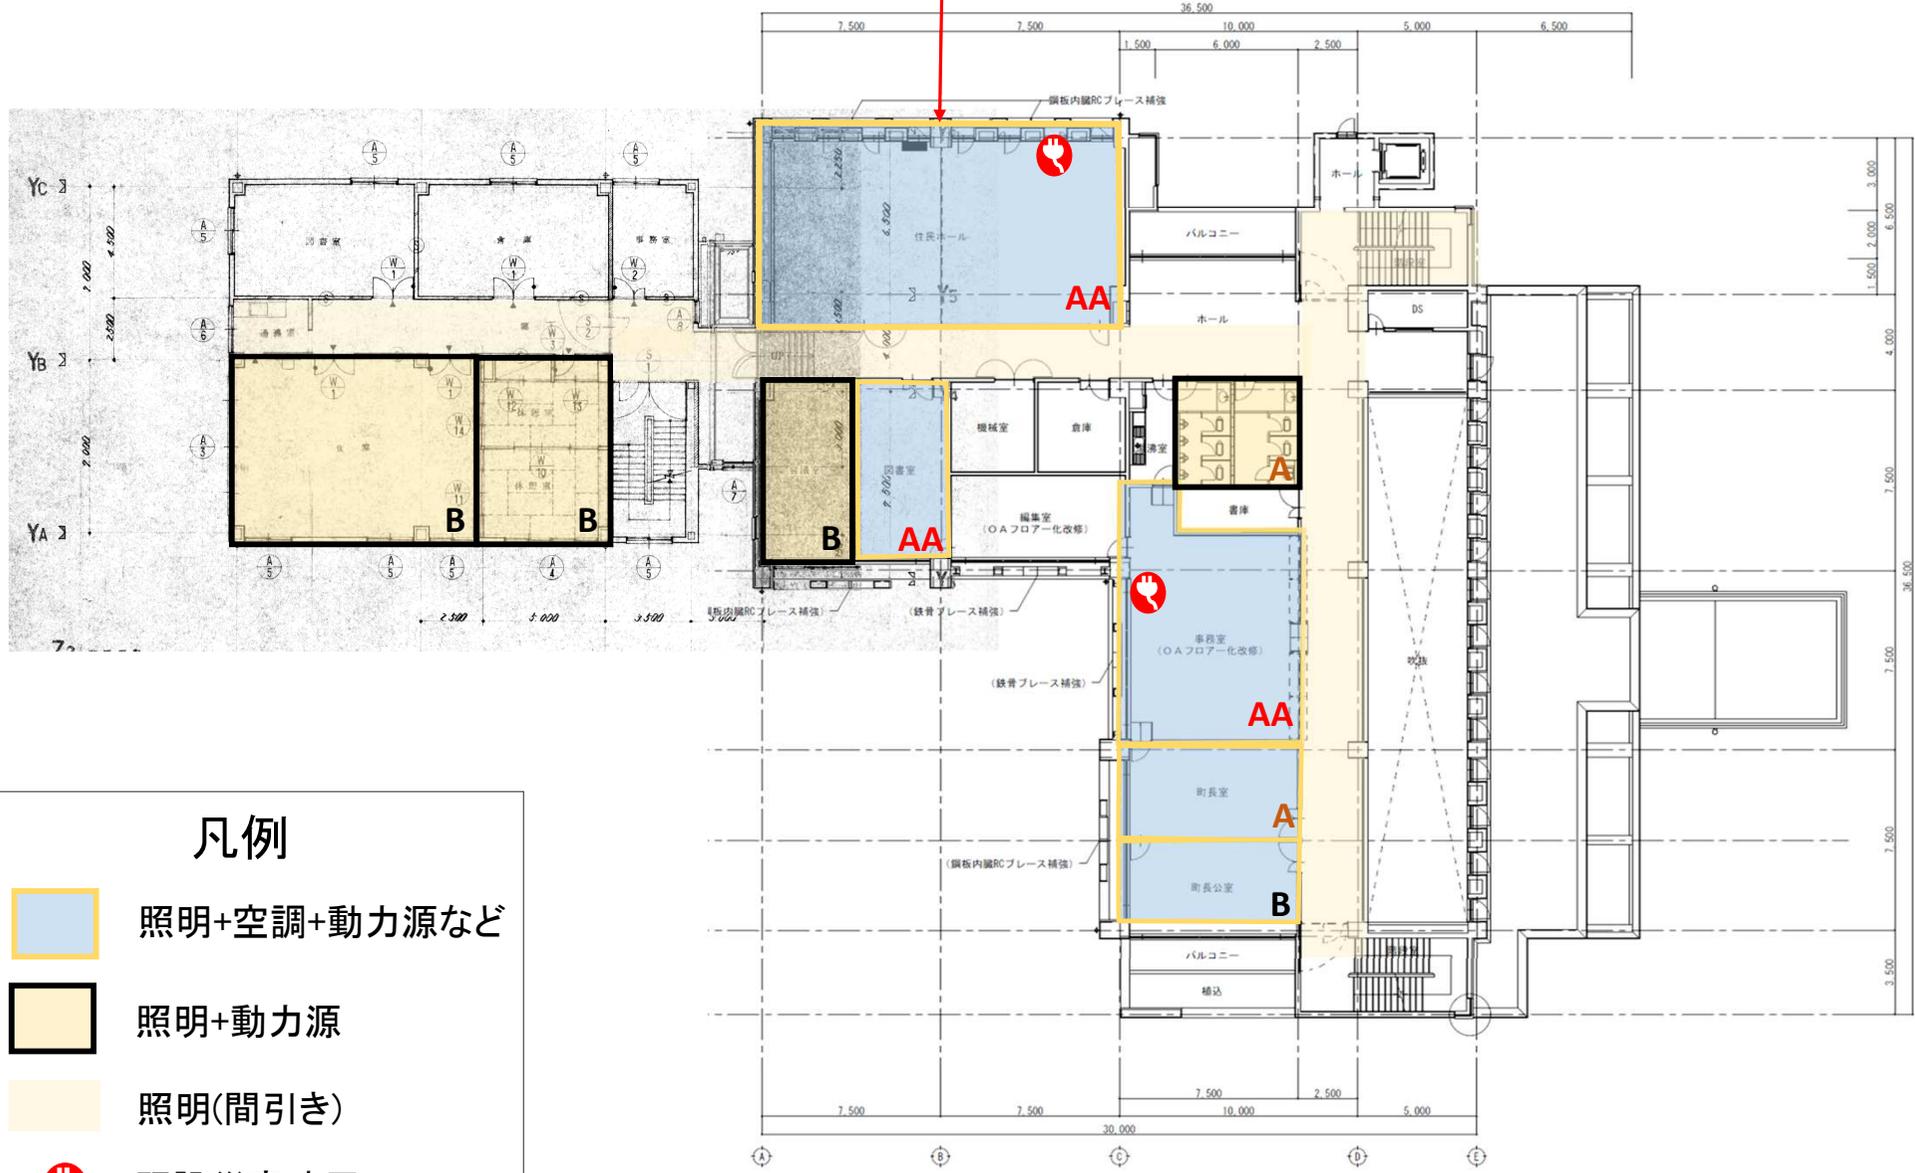


凡例

- 照明+空調+動力源など
- 照明+動力源
- 照明(間引き)
- 既設災害時用コンセント

<優先度>

- 最優先 AA** :最低限度の業務執行のために必要。
- 優先 A** :業務執行のために必要だが、最低限度の業務執行と比べると劣る。
- 要実施 B** :業務執行のために利用できることが望ましい

・総務政策課 防災対策室のヒアリング結果を反映
 ヒアリング日時: 令和5年9月15日(金)

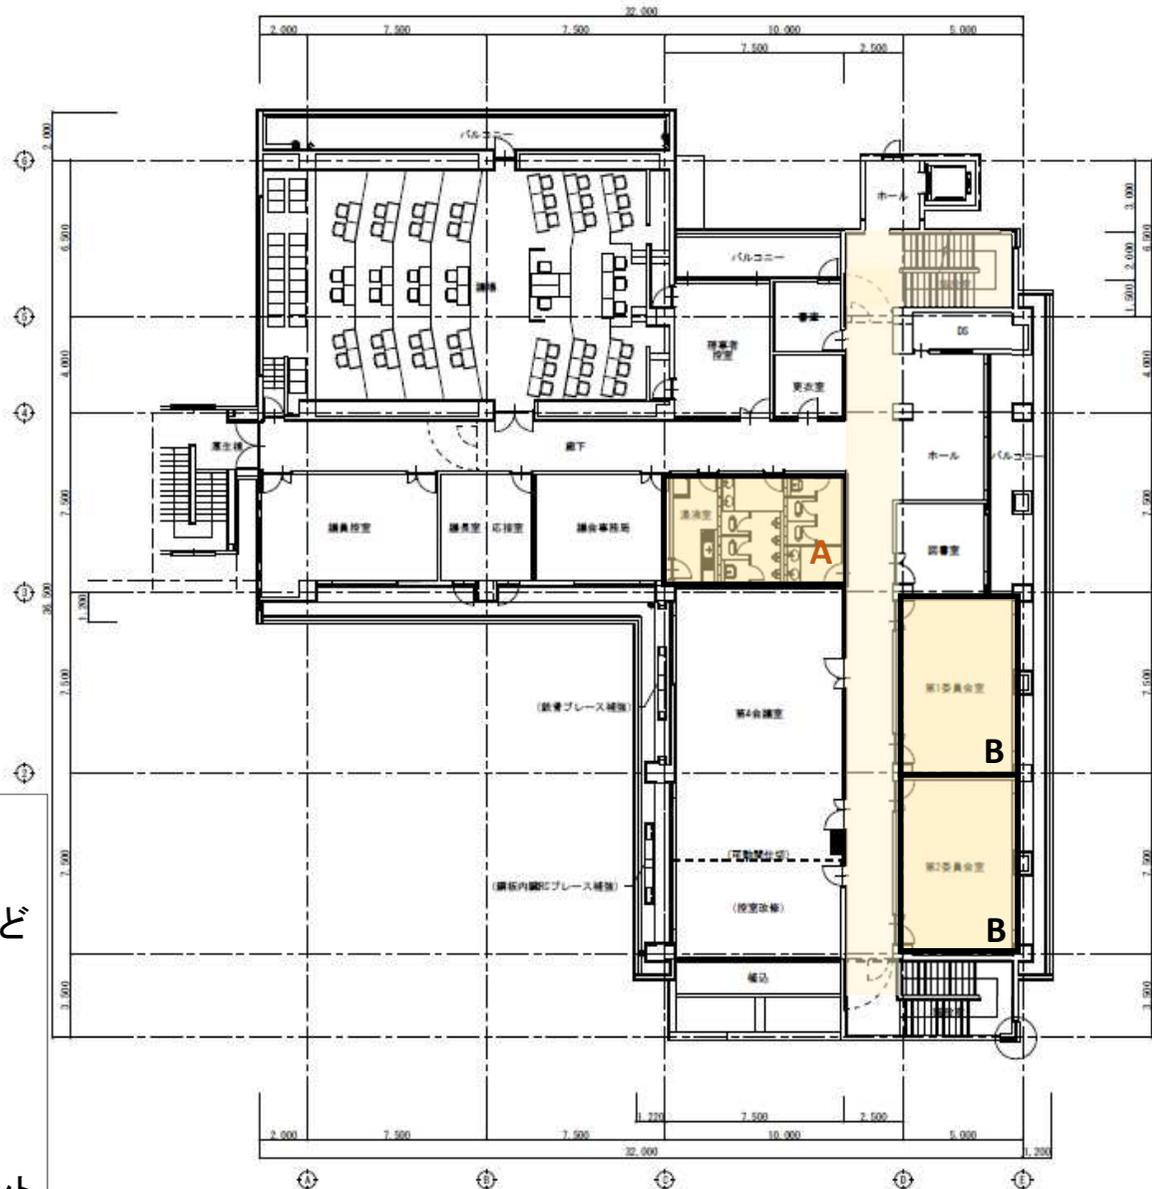

凡例


- 照明+空調+動力源など
- 照明+動力源
- 照明(間引き)
- 既設災害時用コンセント

<優先度>

最優先 AA : 最低限度の業務執行のために必要。

優先 A : 業務執行のために必要だが、最低限度の業務執行と比べると劣る。

要実施 B : 業務執行のために利用することが望ましい

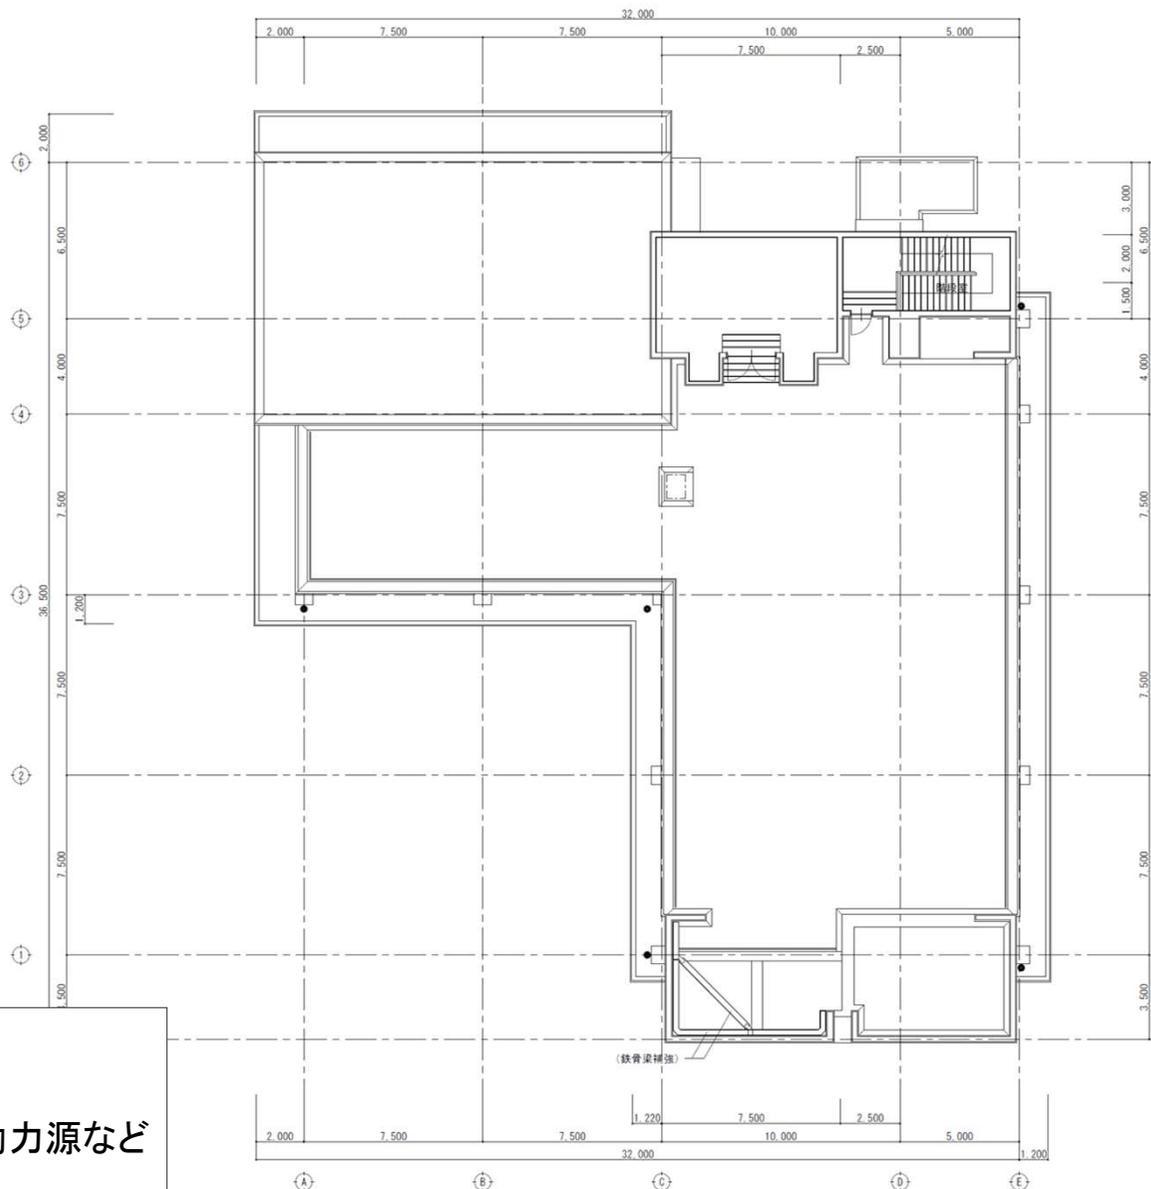

凡例

-  照明+空調+動力源など
-  照明+動力源
-  照明(間引き)
-  既設災害時用コンセント

<優先度>

- 最優先 AA** : 最低限度の業務執行のために必要。
- 優先 A** : 業務執行のために必要だが、最低限度の業務執行と比べると劣る。
- 要実施 B** : 業務執行のために利用することが望ましい

・総務政策課 防災対策室のヒアリング結果を反映
ヒアリング日時: 令和5年9月15日(金)